Приложение № 2
к приказу от 28.03.2025 № 48-од

Порядок действий руководителя структурного подразделения ИМЭС при получении сигнала о пожаре

При поступлении звукового сигнала о пожаре системы сигнализации и оповещения и дублирующего голосового сигнала, а также при появлении устойчивого запаха гари и дыма, либо при задымлении помещения или возникновении очага возгорания руководитель структурного подразделения ИМЭС обязан:

1. При непосредственном обнаружении очага возгорания – сообщить об этом непосредственному руководителю или ответственному за пожарную безопасность в ИМЭС.
2. Визуально проверить обстановку в коридоре и определить:

- нет ли задымления в коридоре;
- возможны ли вывод и эвакуация сотрудников и обучающихся.

3. Если выходы из помещений безопасны (пути эвакуации не отрезаны огнем и дымом):

- громким голосом оповестить присутствующих о случившемся;

- организовать эвакуацию сотрудников либо учащихся, если они находятся в одном помещении, по ближайшему эвакуационному пути из здания в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планами эвакуации, и исходя из информации о месте возникновения пожара либо задымления;

- исходя из имеющейся опасности в целях экономии времени оставить на местах свои личные вещи и одежду.

4. Эвакуация из здания по прилегающей территории осуществляется в безопасное место согласно схеме путей эвакуации, приведенной на рисунке 1.

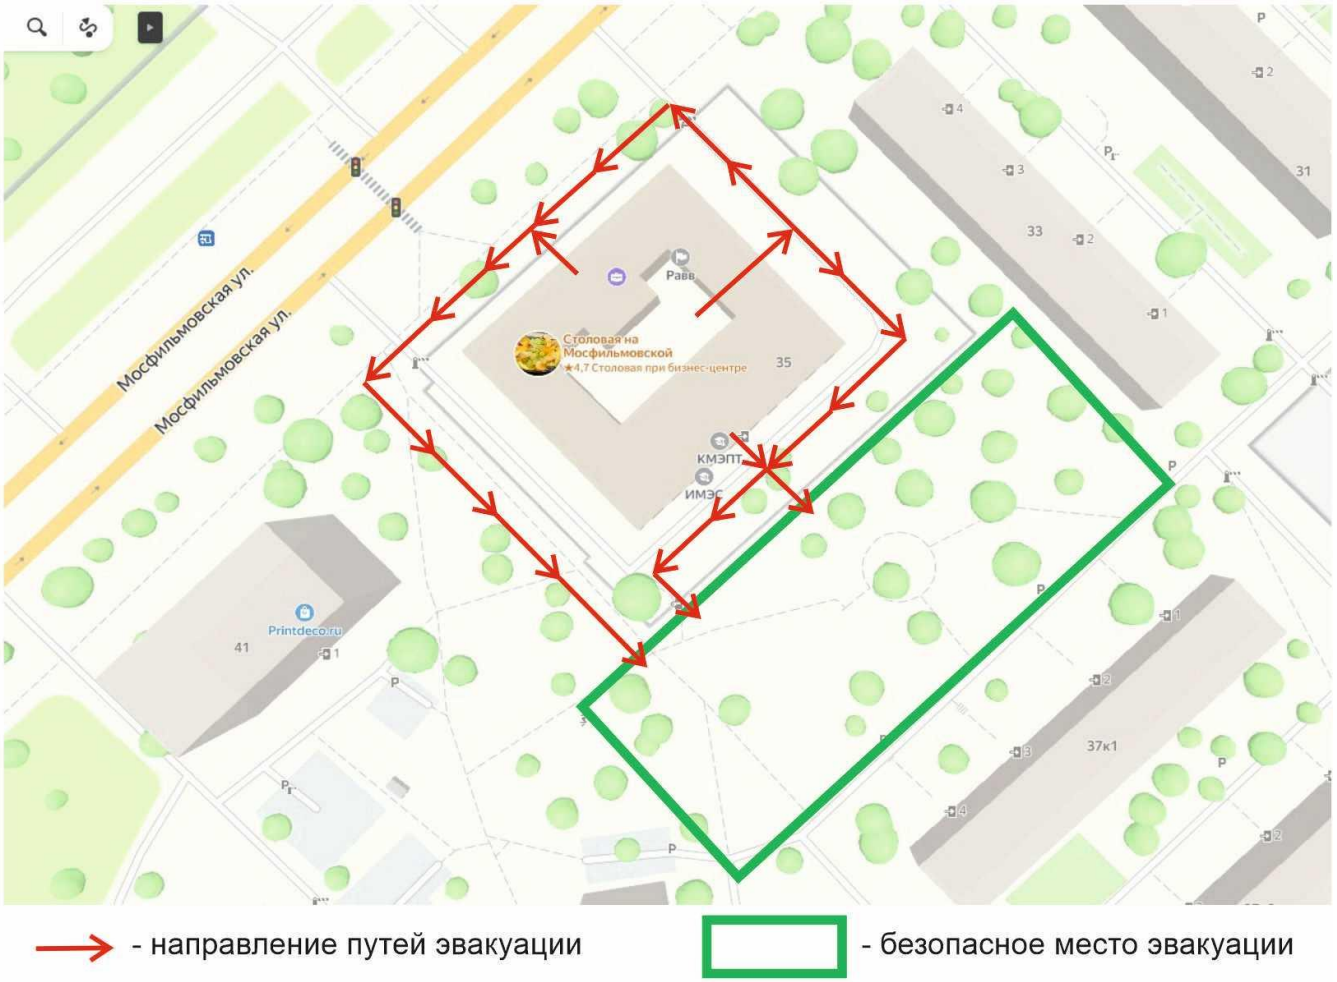

Рисунок 1: Схема путей эвакуации в безопасное место

5. Находясь в безопасном месте, - собрать у подчиненных информацию о количестве эвакуировавшихся сотрудников структурного подразделения, после чего сообщить данные сведения непосредственному руководителю или ответственному за пожарную безопасность в ИМЭС.

6. В случае отсутствия связи с подчиненным, – сообщить непосредственному руководителю, ответственному за пожарную безопасность в ИМЭС и сотрудникам МЧС России информацию о последнем месте визуального контроля данного сотрудника.

7. Находиться в безопасном месте и ожидать дальнейших указаний от непосредственного руководителя или ответственного за пожарную безопасность в ИМЭС.

8. В случае невозможности эвакуации из помещения из-за сильного задымления или высокой температуры руководитель структурного подразделения ИМЭС, должен:

- сохранять спокойствие;

- плотно закрыть дверь и по возможности уплотнить ее подручной тканью;
- переместиться и организовать перемещение других лиц в дальний угол помещения относительно источника огня и дыма и сесть на пол;
- по возможности сообщить в телефонном режиме о своем месте нахождения в помещении (здании) и невозможности эвакуироваться;
- при невозможности связаться в телефонном режиме - слегка приоткрыть окно и стараться привлечь внимание криками о помощи;
- по прибытию сотрудников пожарных подразделений выполнить эвакуацию по пожарной автомеханической лестнице или выпрыгиванием на подготовленный надувной батут;
- после эвакуации – сообщить о нахождении в безопасном месте непосредственному руководителю или ответственному за пожарную безопасность в ИМЭС и о количестве эвакуировавшихся сотрудников структурного подразделения;
- ожидать дальнейших указаний от непосредственного руководителя или ответственного за пожарную безопасность в ИМЭС.